




CAME †**FA01713M4B****806SL-0300 (SELR1BDG)****CE EAC**

| | |
|----|------------|
| DE | Deutsch |
| ES | Español |
| NL | Nederlands |
| PT | Português |


CAME S.P.A.
Via Martiri della
Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com -
www.came.com

CAME.COM


10/2022 - FA01713M4B

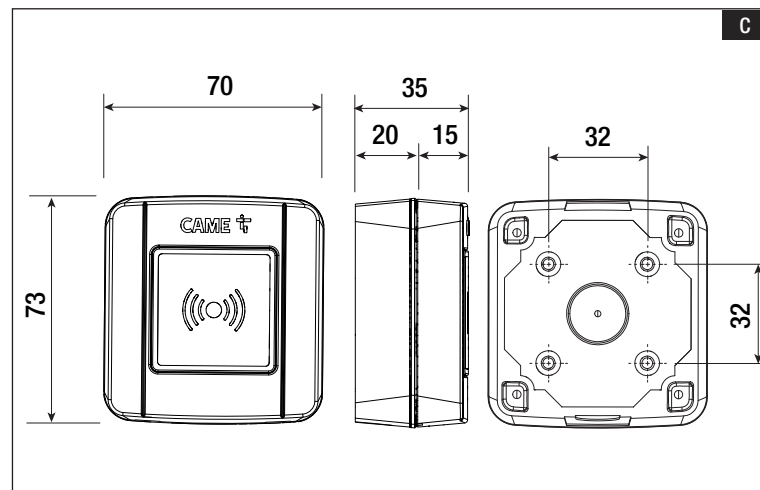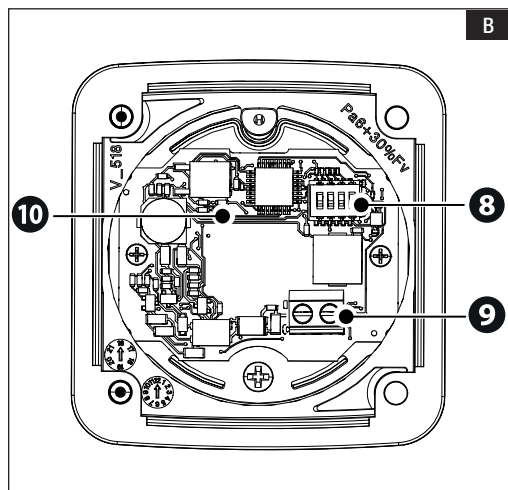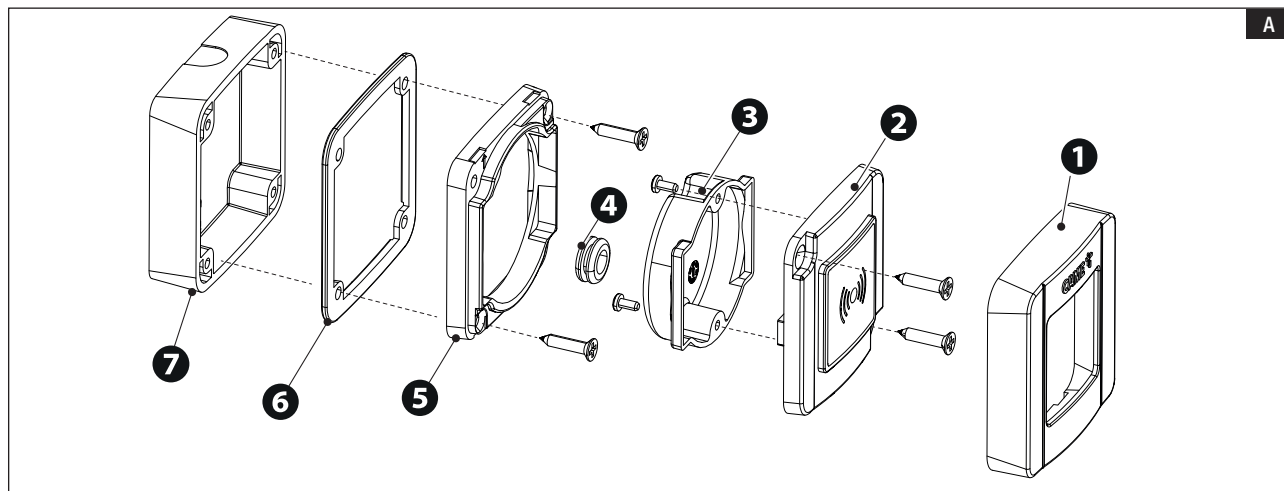


1

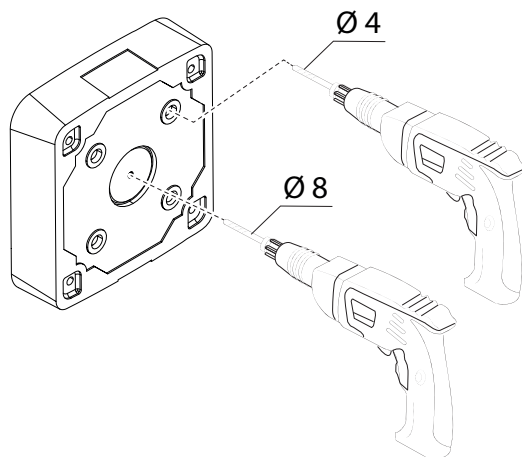


2

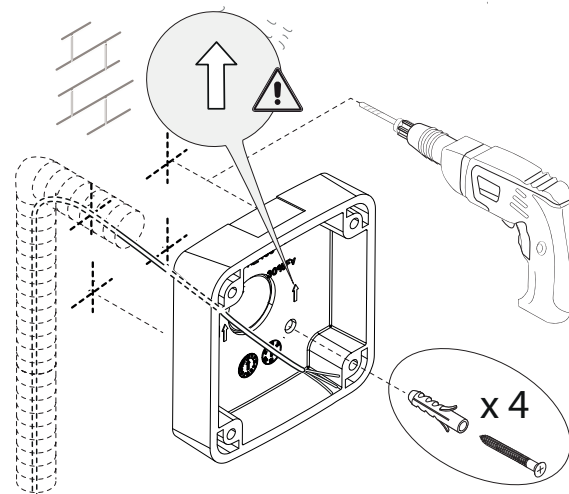



3

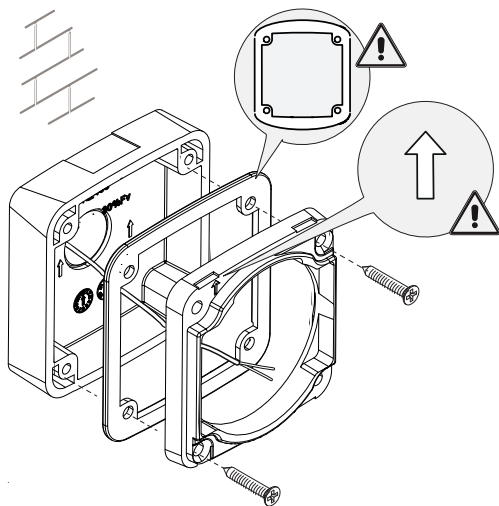

4


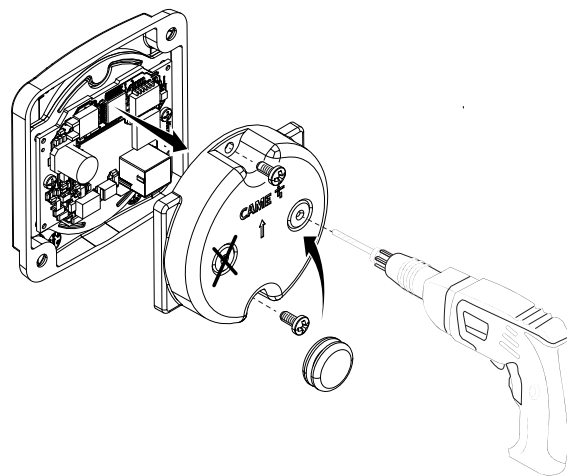


1

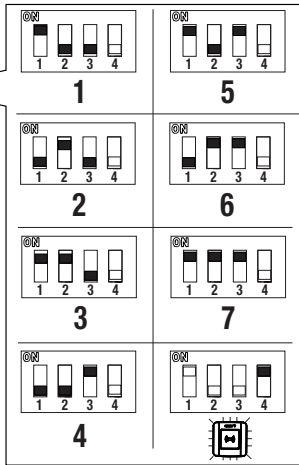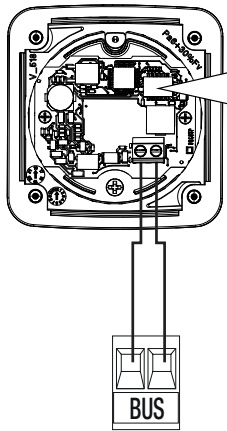


E


2

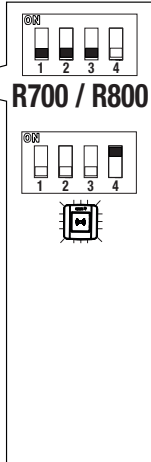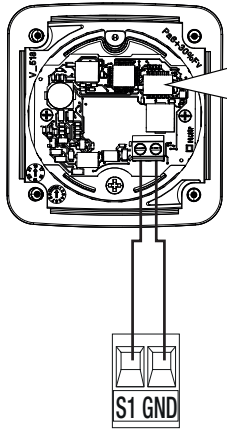

1

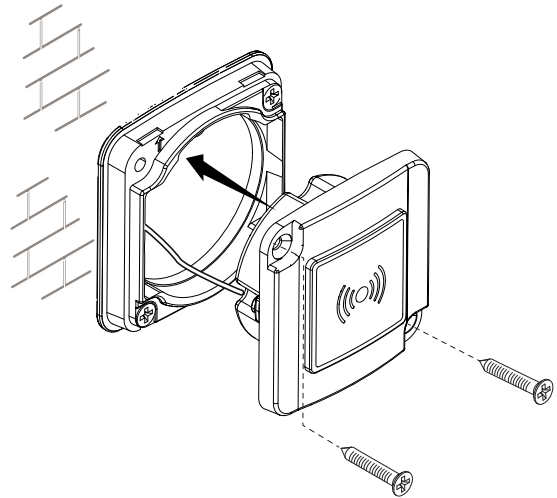

2

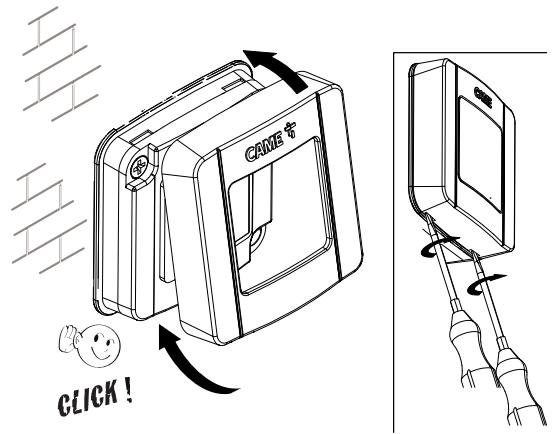

F

Allgemeine Hinweise für den Techniker

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Einbau genau durch und führen Sie die vom Hersteller genannten Arbeiten aus. • Die Montage, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung muss von ausgebildeten Fachtechnikern und gemäß den derzeit geltenden Vorschriften durchgeführt werden. • Bei Eingriffen an der Steuerung, Antistatik-Schuhe und Kleidung anziehen. • Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den es entwickelt wurde. Andere Verwendungszwecke sind gefährlich. • Der Hersteller haftet nicht für durch ungeeignete, unsachgemäße und fehlerhafte Verwendung verursachte Schäden. • Überprüfen Sie auch die Warnhinweise in der Installations- und Betriebsanleitung des Antriebs, zu dem dies Produkt gehört. • Sämtliche Montagearbeiten nur bei unterbrochener Stromzufuhr ausführen. • Das Produkt entspricht den zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden Bezugsnormen. • Das Produkt darf nur in der Originalverpackung des Herstellers und in geschlossenen Räumen (Eisenbahnwaggons, Container, geschlossene Fahrzeuge) transportiert werden. • Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, nicht mehr verwenden und den Kundendienst unter <https://www.came.com/global/en/contact-us> oder unter der auf der Website angegebenen Telefonnummer kontaktieren. • Das Herstellungsdatum ist in der auf dem Typenschild aufgedruckten Produktionscharge angegeben. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf unter <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in den offiziellen Preislisten von Came enthalten.

⚠ Bei nicht über eine CAME Steuerung gespeisten Geräten sicherstellen, dass die Stromleitung des Geräts über einen Begrenzer (max. 1,5 A) verfügt.

Bezugsnormen

Das Produkt entspricht den zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden Bezugsnormen. • CAME S.p.A. bestätigt, dass das in dieser Anleitung beschriebene Produkt der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. • Die vollständigen Texte der EU- (EG) und UK- (UKCA) Konformitätserklärungen finden Sie unter www.came.com.

Abbau und Entsorgung

Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

ALLE MASSANGABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

Beschreibung

806SL-0300

SELR1BDG - BUS CXN Transponderleser (Aufputz) für Annäherungskarten, Schlüsselanhänger und TAG (Manchester protocol) mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Grau - RAL7024.

Technische Daten

| MODELLE | SELR1BDG |
|--|-----------------|
| Betriebsspannung (V - 50/60 Hz) | 12 - 24 AC - DC |
| Verbrauch BUS (CXN-Einheit) | 1 |
| Leistung (W) | 0.35 |
| Stromaufnahme (mA) | 25 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ÷ +55 |
| Lagertemperatur (°C)* | -25 ÷ +70 |
| Schutzart (IP) | 54 |
| Frequenz (KHz) | 125 |
| Isolierklasse | III |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Zyklen)** | 500000 |

(*) Wenn das Produkt bei sehr niedrigen oder hohen Temperaturen gelagert oder transportiert wurde, muss das Produkt vor der Montage bei Raumtemperatur gehalten werden.

(**) Bei der angegebenen durchschnittlichen Produktlebensdauer handelt es sich um einen unverbindlichen Schätzwert, wobei davon ausgegangen wird, dass die Gebrauchs-, Installations- und Wartungsbedingungen eingehalten werden. Die Lebensdauer wird auch von anderen Faktoren, wie Klima- und Umwelteinflüssen, beeinflusst.

Beschreibung der Bestandteile **A**

- 1 Frontblende
- 2 Transponderleser
- 3 Abdeckung der Steuerung
- 4 Dichtungsgummi
- 5 Vorderer Rahmen
- 6 Außenliegende Dichtung
- 7 Aufputzgehäuse


Steuerung **B**

- 8 Dip-Schalter für Einstellung
- 9 Klemmleiste
- 10 LED-Statusanzeige

Abmessungen **C**

Installation **D**

Verdrahtung und Einstellungen **E**

 Bei Anlagen mit mehreren Schaltern, können Sie die Verdrahtungsweise in der Anleitung der Steuerung oder des Antriebs nachlesen.

① BUS-Konfiguration

 Wir empfehlen, ein ab Steuerung max. 50 m langes Kabel vom Typ FROR (2x1mm²) zu verwenden.

 Kein abgeschirmtes Kabel verwenden.


Den Schalter an den BUS-Anschluss der Steuerung anschließen.

Sie können max. 7 BUS-Schalter (Codeschloss, Transponder, Bluetooth oder Schlüsselschalter) anschließen.

Wenn im System mehrere BUS-Schalter angeschlossen sind, mit den DIPs 1, 2 und 3 für jeden Schalter eine andere Adresse einstellen.

 Wenn zwei Schalter auf dem BUS dieselbe Adresse haben, blinkt die Hintergrundbeleuchtung rot, um den Konfigurationsfehler anzuzeigen.

② Konfiguration R700 V2 / S0002P

 Wir empfehlen, ein max. 30 m langes (ab Steuerung) Kabel vom Typ FROR (2 x 1 mm) zu verwenden.

Den Schalter an die Klemmen S1-GND der Schalttafel anschließen.

DIP 1, 2 und 3 auf OFF stellen.

| Schnittstellenplatine | Anzahl der Schalter, die angeschlossen werden können |
|-----------------------|--|
| R700 | 1 |
| R700 V2 | 2 |
| S0002P | 4 |

Hinterbeleucht.

Um die Hintergrundbeleuchtung des Schalters zu aktivieren, den DIP 4 auf ON stellen. Im Standby-Modus ist die blaue Hinterbeleuchtung eingeschaltet.

Abschließend **G**

Eingabe neuer Benutzer

Beginnen Sie die Benutzereingabe über das Bedienfeld mit der Funktion [U1 - Neuer Benutzer]. Halten Sie eine nicht konfigurierte Karte an den Leser.

 Wenn die Karte ordnungsgemäß kodiert ist, leuchtet das Gerät grün.

 Weitere Angaben finden Sie in der Anleitung des Antriebs oder der Steuereinheit.

Betrieb im BUS-Modus

Wenn Sie eine codierte Annäherungskarte anhalten, ertönt ein langer Piepton und die grüne Hintergrundbeleuchtung geht an.

Wenn der Antrieb gewartet werden muss, leuchtet der Schalter 3 Sekunden lang in der Farbe, die in der Funktion [Wartungsbenachrichtigung] auf der Steuereinheit festgelegt wurde.

 Auf der Steuereinheit muss die Funktion [Wartung einstellen] aktiviert werden.

 Weitere Angaben finden Sie in der Anleitung des Antriebs oder der Steuereinheit.

Wenn Sie eine nicht codierte Annäherungskarte anhalten, ertönen drei kurze Pieptöne und die rote Hintergrundbeleuchtung geht an.

10 LED-Statusanzeige

| Status | Anzeige |
|---------------|---|
| Blinkt | Gerät ist eingestellt e dialogiert mit dem BUS. |
| Ausgeschaltet | Gerät dialogiert nicht mit dem BUS. |
| Eingeschaltet | Gerät als R700 eingestellt. DIP-Einstellungen prüfen. |

Betriebsmodus R700 V2 / S0002P

Wenn Sie eine codierte Annäherungskarte anhalten, geht die grüne Hinterbeleuchtung an.

10 LED-Statusanzeige

| Status | Anzeige |
|---------------|---|
| Eingeschaltet | Gerät ist ordnungsgemäß eingestellt und gespeist. |
| Ausgeschaltet | Gerät ist nicht angeschlossen, nicht gespeist oder nicht eingestellt. DIP-Einstellungen prüfen. |

ESPAÑOL

Advertencias generales para el instalador

Antes de comenzar la instalación, leer detenidamente las instrucciones y efectuar las operaciones de la manera especificada por el fabricante. • La instalación, la programación, la puesta en servicio y el mantenimiento deben ser efectuados por personal cualificado y experto y ajustándose plenamente a las normas vigentes. • Utilizar ropa y calzados antiestáticos al actuar sobre la tarjeta electrónica. • El producto debe destinarse exclusivamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado y cualquier uso diferente se debe considerar peligroso. • El fabricante no puede ser considerado responsable frente a daños causados por usos indebidos, erróneos e irracionales. • Consultar también las advertencias indicadas en los manuales de instalación y de uso de la automatización con la cual está asociado el producto. • Durante todas las fases de la instalación es necesario cerciorarse de que se actúe con la corriente eléctrica cortada. • El producto cumple con las directivas vigentes en el momento de su fabricación. • El producto, en el embalaje original del fabricante, puede transportarse solo en espacios cerrados (vagones de tren, contenedores de mercancías, vehículos cerrados). • En caso de mal funcionamiento del producto, dejar de utilizarlo y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente en la dirección <https://www.came.com/global/en/contact-us> o en el número de teléfono indicado en la web. • La fecha de fabricación se indica en el lote de producción impreso en la etiqueta del producto. Si es necesario, ponerse en contacto con la empresa en la dirección <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • Las condiciones generales de venta figuran en las listas de precios oficiales de Came.

⚠ Si el dispositivo no está alimentado desde un cuadro CAME, comprobar que la corriente de alimentación proporcionada al dispositivo tenga limitación de intensidad para no superar 1,5 A.

Referencias Normativas

El producto cumple con las directivas vigentes en el momento de su fabricación. • CAME S.p.A. declara que el producto que se describe en este manual es conforme a la Directiva 2014/53/UE y al documento Radio Equipment Regulations 2017. • Los textos completos de las declaraciones de conformidad UE (CE) y UK (UKCA) están disponibles en www.came.com.

Puesta fuera de servicio y eliminación

No liberar al medio ambiente el embalaje ni el dispositivo al final de su vida útil; eliminarlos con arreglo a las normas vigentes en el país donde se utiliza el producto. Los componentes reciclables llevan el símbolo y el acrónimo del material.

LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN PRESENTADOS EN ESTE MANUAL SON SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN OBLIGACIÓN DE PREVIO AVISO.
LAS MEDIDAS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, SON EN MILÍMETROS.

Descripción

806SL-0300

SELR1BDG - Selector transponder BUS CXN, para exterior, para tarjetas, llaveros y TAG (protocolo Manchester) con retroiluminación azul. Color gris, RAL7024.

Datos técnicos

| MODELOS | SELR1BDG |
|-------------------------------------|-----------------|
| Alimentación (V - 50/60 Hz) | 12 - 24 AC - DC |
| Consumo del BUS (CXN Unit) | 1 |
| Potencia (W) | 0,35 |
| Corriente absorbida (mA) | 25 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ÷ +55 |
| Temperatura de almacenamiento (°C)* | -25 ÷ +70 |
| Grado de protección (IP) | 54 |
| Frecuencia (kHz) | 125 |
| Clase de aislamiento | III |
| Vida media (ciclos)** | 500000 |

(* Antes de la instalación, el producto debe mantenerse a temperatura ambiente en caso de almacenamiento o transporte a temperaturas muy bajas o muy altas.

(**) La vida media del producto es un dato meramente indicativo y estimado considerando unas condiciones correctas de uso, instalación y mantenimiento. También depende de otros factores, como las condiciones climáticas y ambientales, por ejemplo.

Descripción de las partes **A**

- 1 Tapa delantera
- 2 Transponder
- 3 Tapa protectora de la tarjeta
- 4 Anillo sellador
- 5 Bastidor delantero
- 6 Junta para superficie
- 7 Caja para superficie


Tarjeta electrónica **B**

- 8 DIP switches de configuración
- 9 Bornero
- 10 LED indicador de estado


Medidas **C**

Instalación **D**

Conexiones y ajustes **E**

 En instalaciones con más de un selector, consultar los distintos tipos de cableado en el manual del cuadro de mando o de la automatización.


① Configuración BUS

 Se recomienda utilizar un cable FROR 2x1mm² con longitud máx. de 50 m desde la tarjeta electrónica.


 No utilizar un cable blindado.

Conectar el selector al borne BUS del cuadro de mando.

Se puede conectar un máx. de 7 selectores BUS (de teclado, transponder, bluetooth o de llave). Si la instalación tiene varios selectores BUS conectados, definir una dirección distinta para cada selector utilizando los DIP 1, 2 y 3.

 Si dos selectores tienen la misma dirección en el BUS, la retroiluminación se enciende en rojo parpadeando para indicar el error de configuración.

② Configuración R700 V2 / S0002P

 Se recomienda utilizar un cable FROR 2 x 1 mm con longitud máx. de 30 m desde la tarjeta electrónica.

Conectar el selector a los bornes S1-GND del cuadro eléctrico.

Poner en OFF los DIP 1, 2 y 3.

| Tarjeta de interfaz | Número de selectores conectables |
|---------------------|----------------------------------|
| R700 | 1 |
| R700 V2 | 2 |
| S0002P | 4 |

Retroiluminación

Para activar la retroiluminación del selector, poner en ON el DIP 4.

En standby, el dispositivo permanecerá retroiluminado en azul.


Operaciones finales **G**

Añadir un nuevo usuario

Iniciar el procedimiento de añadido de usuario mediante el cuadro de mando utilizando la función [U1 - Nuevo usuario].

Acercar una tarjeta no configurada al lector.

 **Si la tarjeta está correctamente codificada, el dispositivo se retroilumina en verde.**


 **Consultar el manual de la automatización o del cuadro de mando para más información.**

Funcionamiento en modalidad BUS

Si se acerca una tarjeta codificada, el dispositivo emite un tono largo y se enciende en verde la retroiluminación.

Si es necesario llevar a cabo el mantenimiento de la automatización, el selector se retroilumina durante 3 segundos en el color indicado en la función [Indicar mantenimiento] del cuadro de mando.

 **Es necesario activar la función [Configurar mantenimiento] en el cuadro de mando.**

 **Consultar el manual de la automatización o del cuadro de mando para más información.**

Si se acerca una tarjeta no codificada, el dispositivo emite tres tonos breves y se enciende en rojo la retroiluminación.

10 LED indicador de estado

| Estado | Señalización |
|-----------------|--|
| Luz parpadeante | El dispositivo está configurado y se comunica con el BUS. |
| Apagado | El dispositivo no se comunica con el BUS. |
| Encendido | Dispositivo configurado como R700. Comprobar los ajustes de los DIP. |

Funcionamiento en modalidad R700 V2 / S0002P

Si se acerca una tarjeta codificada, se enciende en verde la retroiluminación del dispositivo.

10 LED indicador de estado

| Estado | Señalización |
|-----------|---|
| Encendido | Dispositivo configurado y alimentado correctamente. |
| Apagado | Dispositivo no conectado, no alimentado o no configurado. Comprobar los ajustes de los DIP. |

NEDERLANDS

Algemene waarschuwingen voor de installateur

Voordat u begint met de installatie en de werkzaamheden die de fabrikant voorschrijft moet u de handleiding aandachtig doorlezen. • De installatie, programmering, inbedrijfstelling en het onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd en deskundig personeel, met inachtneming van de geldende wetgeving. • Draag bij het hanteren van printplaten altijd geschikte kleding en ESD-schoenen. • Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het expliciet is bestemd. Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden beschouwd. • De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverstandig gebruik. • Lees tevens de voorschriften in de installatie- en gebruikshandleidingen van de automatisering waar het product bij hoort. • Vergewis u ervan dat tijdens de installatie de stroom is uitgeschakeld. • Het product is conform de toepasselijke richtlijnen die van kracht zijn op het moment van productie. • Het product in de originele verpakking van de fabrikant mag alleen in een gesloten omgeving vervoerd worden (treinwagens, gesloten voertuigen). • Wanneer er zich een storing voordoet, onderbreek het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice via <https://www.came.com/global/en/contact-us> of het telefoonnummer dat vermeld is op de website. • De productiedatum is vermeld in de productiepartij die op het productetiket is gedrukt. Neem indien nodig contact met ons op via <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • De algemene verkoopvoorwaarden zijn vermeld in de officiële prijslijsten van Came.

 **Als het apparaat niet door een stuurkast van CAME wordt gevoed, zorg er dan voor dat de geleverde voeding een stroombegrenzing van maximaal 1,5 A heeft.**

Normatieve verwijzingen

Het product is conform de toepasselijke richtlijnen die van kracht zijn op het moment van productie. • CAME S.p.A. verklaart dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product conform is met richtlijn 2014/53/EU en het document Radio Equipment Regulations 2017. • De volledige teksten van de conformiteitsverklaringen EU (EG) en UK (UKCA) zijn beschikbaar op www.came.com.

Ontmanteling en afvalverwerking

Vervuil het milieu niet: verwerk de verpakking en het apparaat aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende normen in het land waarin het product is gebruikt. Op de recyclebare onderdelen staan het symbool en de code van het materiaal.

DE IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VERMELDE GEGEVENS EN INFORMATIE KUNNEN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER VERPLICHTING TOT WAARSCHUWING VOORAF WORDEN GEWIJZIGD. DE MATEN ZIJN, TENZIJ ANDERS VERMELD, IN MILLIMETERS.

Beschrijving

806SL-0300

SELR1BDG - Transponderlezer BUS CXN opbouw voor badges, sleutelhangers en tags (Manchester-protocol) met blauwe achtergrondverlichting. Kleur grijs, RAL7024.

Technische specificaties

| MODELLEN | SELR1BDG |
|---------------------------------|-----------------|
| Voeding (V - 50/60 Hz) | 12 - 24 AC - DC |
| Verbruik BUS (CXN Unit) | 1 |
| Vermogen (W) | 0,35 |
| Max. opgenomen stroom (mA) | 25 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -20 ÷ +55 |
| Opslagtemperatuur (°C)* | -25 ÷ +70 |
| Beschermingsgraad (IP) | 54 |
| Frequentie (KHz) | 125 |
| Isolatieklasse | III |
| Gemiddelde levensduur (Cycli)** | 500000 |

(*) Voor de installatie dient het product op kamertemperatuur worden bewaard indien het bij zeer lage of zeer hoge temperaturen opgeslagen of getransporteerd werd.

(**) De gemiddelde levensduur van het product is een louter indicatief gegeven waarbij rekening wordt gehouden met passende gebruiksomstandigheden, installatie en onderhoud. Ze wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals klimatologische en omgevingsomstandigheden.

Beschrijving van de onderdelen **A**

- 1 Frontplaat
- 2 Transponder
- 3 Beschermende afdekking voor printplaat
- 4 Dichtingsringetje
- 5 Frontframe
- 6 Externe afdichting
- 7 Opbouwdoos


Printplaat **B**

- 8 DIPSWITCH voor instellingen
- 9 Klemmenbord
- 10 Status-indicatieleds


Afmetingen **C**

Installatie **D**

Aansluitingen en instellingen **E**

 Bekijk bij installaties met meer dan één keuzeschakelaar de verschillende soorten bedrading in de handleiding van het bedieningspaneel of de automatisering.

① BUS-configuratie


 Het is raadzaam een FROR-kabel 2x1mm² met een max. lengte van 50 m van de printplaat te gebruiken.

 Gebruik geen afgeschermd kabel.


Sluit de schakelaar aan op de BUS-klem van de stuurkast.

In totaal kunnen max. 7 BUS-schakelaars (codeklavier, transponder, bluetooth of sleutelschakelaar) worden aangesloten.

Stel voor elke schakelaar een verschillend adres in met de DIP-schakelaars 1 2 3 als meerdere BUS-schakelaars op de installatie zijn aangesloten.

 Als twee schakelaars hetzelfde adres hebben op de BUS, gaat de achtergrondverlichting rood knipperen om de configuratiefout te melden.

② Configuratie R700 V2 / S0002P

 Het is raadzaam een FROR-kabel 2 x 1 mm met een max. lengte van 30 m van de printplaat te gebruiken.

Sluit de schakelaar aan op de aansluitklemmen S1-GND van het bedieningspaneel.

Zet de DIP-schakelaars 1 2 3 op OFF.

| Interfacekaart | Aansluitbaar aantal schakelaars |
|----------------|---------------------------------|
| R700 | 1 |
| R700 V2 | 2 |
| S0002P | 4 |

Achtergrondverlichting

Plaats de DIP 4 op ON om de achtergrondverlichting van de schakelaar te activeren. In stand-by blijft de achtergrondverlichting blauw.

Afsluitende verrichtingen **G**

Nieuwe gebruiker invoeren

Start de procedure voor het invoeren van een nieuwe gebruiker via de stuurkast met behulp van de functie [U1 - Nieuwe gebruiker].

Houd een niet-geconfigureerde badge voor de lezer.

 **Als de badge correct gecodeerd is, licht de achtergrond groen op.**

 **Zie de handleiding van de automatisering of de stuurkast voor meer informatie.**

Werking BUS-modaliteit

Het apparaat laat een lange toon horen en wordt groen verlicht als er een gecodeerde badge voor wordt gehouden.

Als er onderhoudswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden op de automatisering, licht de achtergrond van de keuzeschakelaar gedurende 3 seconden op in de kleur die aangegeven is in de functie [Onderhoudsmelding] van de stuurkast.

 **De functie [Onderhoudsconfiguratie] moet geactiveerd worden.**

 **Zie de handleiding van de automatisering of de stuurkast voor meer informatie.**

Het apparaat laat drie korte tonen horen en wordt rood verlicht als er een ongecodeerde badge voor wordt gehouden.

10 Status-indicatieleids

| Status | Signalering |
|----------|---|
| Knippert | Apparaat geconfigureerd en communiceert met de BUS. |
| Uit | Apparaat communiceert niet met de BUS. |
| Aan | Apparaat ingesteld als R700. Controleer de instellingen van de DIP-schakelaars. |

Werking modus R700 V2 / S0002P

Het apparaat wordt groen verlicht als er een gecodeerde badge voor wordt gehouden.

10 Status-indicatieleids

| Status | Signalering |
|--------|---|
| Aan | Apparaat geconfigureerd en correct gevoed. |
| Uit | Apparaat niet aangesloten, niet gevoed of niet geconfigureerd. Controleer de instellingen van de DIP-schakelaars. |

PORTUGUÊS

Avisos gerais de instalação

Leia com atenção as instruções antes de iniciar a instalação e realize as operações como especificado pelo fabricante. • A instalação, a programação, a colocação em funcionamento e a manutenção devem ser feitas por pessoal qualificado e especializado, de acordo com a legislação aplicável. • Use vestuário e calçado antiestático em caso de intervenção na placa eletrônica. • O produto deve ser destinado apenas à utilização para a qual foi expressamente concebido e qualquer outra utilização deve ser considerada perigosa. • O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos causados por usos impróprios, errados e irracionais. • Verifique também as advertências presentes nos manuais de instalação e utilização do automatismo associado ao produto. • Durante todas as fases de instalação certifique-se de que trabalha com a tensão desligada. • O produto está conforme às diretivas de referência vigentes no momento do fabrico. • O produto na embalagem original do produtor só pode ser transportado em local fechado (vagões ferroviários, contentores, veículos fechados). • No caso de mau funcionamento do produto, interrompa a utilização e contacte o serviço a clientes através do endereço <https://www.came.com/global/en/contact-us> ou do número de telefone indicado no site. • A data de fabrico está indicada no lote de produção impresso na etiqueta do produto. Se necessário, contacte-nos através do endereço <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • As condições gerais de venda estão indicadas na lista de preços oficiais da Came.

⚠ Se o dispositivo não for alimentado pelo painel CAME, certifique-se de que a alimentação fornecida ao dispositivo possui uma limitação de corrente inferior a 1,5 A.

Referências Regulamentares

O produto está conforme às diretivas de referência vigentes no momento do fabrico. • CAME S.p.A., declara que o produto descrito neste manual respeita a Diretiva 2014/53/UE e o documento Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação 2017. • Os textos completos das declarações de conformidade UE (CE) e UK (UKCA) estão disponíveis em www.came.com.

Desmantelamento e eliminação

Não abandone a embalagem e o dispositivo no meio ambiente no fim do seu ciclo de vida, mas elimine-os de acordo com as normas aplicáveis no país em que o produto é utilizado. Os componentes recicláveis apresentam o símbolo e a sigla do material.

OS DADOS E AS INFORMAÇÕES INDICADOS NESTE MANUAL DEVEM SER CONSIDERADOS SUSCETÍVEIS DE ALTERAÇÃO A QUALQUER MOMENTO E SEM OBRIGAÇÃO DE PRÉVIO AVISO. SE NÃO FOR DIVERSAMENTE INDICADO, AS MEDIDAS SÃO EM MILÍMETROS.

Descrição

806SL-0300

SELR1BDG - Seletor transponder BUS CXN de exterior para cartões, chaveiros e TAG (Manchester protocol) com retroiluminação azul. Cor: cinzento, RAL7024.

Dados técnicos

| MODELOS | SELR1BDG |
|------------------------------------|-----------------|
| Alimentação (V - 50/60 Hz) | 12 - 24 AC - DC |
| Consumo BUS (CXN Unit) | 1 |
| Potência (W) | 0,35 |
| Corrente consumida (mA) | 25 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -20 ÷ +55 |
| Temperatura de armazenamento (°C)* | -25 ÷ +70 |
| Grau de proteção (IP) | 54 |
| Frequência (KHz) | 125 |
| Classe de isolamento | III |
| Duração média (Ciclos)** | 500000 |

(*) Antes da instalação, o produto deve ser mantido à temperatura ambiente, no caso de armazenamento ou transporte a temperaturas muito baixas ou muito altas.

(**) A duração média do produto é um dado puramente indicativo e estimado, tendo em conta condições de utilização, instalação e manutenção conformes. Esta também é influenciada por outros fatores, como por exemplo condições climáticas e ambientais.

Descrição das peças **A**

- 1 Cobertura frontal
- 2 Transponder
- 3 Tampa de proteção da placa
- 4 Anel de vedação
- 5 Base frontal
- 6 Vedação externa
- 7 Caixa externa


Placa eletrônica **B**

- 8 DIP switch de configuração
- 9 Bloco de terminais
- 10 LED de sinalização do estado

Dimensões **C**

Instalação **D**

Ligações e configurações **E**

 Em sistemas com mais de um seletor, consulte os vários tipos de cablagem no manual do quadro de comando ou do automatismo.

① Configuração BUS


 Recomenda-se a utilização de um cabo FROR 2x1mm² com comprimento máx. 50 m da placa eletrônica.

 Não utilize um cabo blindado.

Ligue o seletor ao terminal BUS do quadro de comando.

É possível ligar até no máx. 7 seletores BUS (de teclado, transponder, bluetooth ou de chave).

Se forem ligados ao sistema vários seletores BUS, defina um endereço diferente, para cada seletor, utilizando os DIP 1 2 3.

 Se dois seletores têm o mesmo endereço no BUS, a retroiluminação acende-se vermelho intermitente para evidenciar o erro de configuração.

② Configuração R700 V2 / S0002P

 Recomenda-se a utilização de um cabo FROR 2 x 1 mm com comprimento máx. 30 m da placa eletrônica.

Ligue o seletor aos terminais S1-GND do quadro elétrico.

Coloque os DIP 1 2 3 em OFF.

| Placa de interface | Número de seletores que podem ser ligados |
|--------------------|---|
| R700 | 1 |
| R700 V2 | 2 |
| S0002P | 4 |

Retroiluminação

Para ativar a retroiluminação do seletor, coloque o DIP 4 em ON.

Em standby, o dispositivo permanece retroiluminado a azul.

Operações finais **G**

10 LED de sinalização do estado

| Estado | Sinalização |
|--------------|---|
| Intermitente | Dispositivo configurado e comunica com o BUS. |
| Apagado | Dispositivo não comunica com o BUS. |
| Aceso | Dispositivo configurado como R700. Verifique as definições dos DIP. |

Funcionamento no modo R700 V2 / S0002P

Quando aproxima um cartão codificado, o dispositivo acende a retroiluminação verde.

10 LED de sinalização do estado

| Estado | Sinalização |
|---------|---|
| Aceso | Dispositivo configurado e alimentado corretamente. |
| Apagado | Dispositivo não ligado, não alimentado ou não configurado. Verifique as definições dos DIP. |

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941

info@came.com - www.came.com